

普通事项

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司文件

晋电配电〔2024〕149号

签发人：陈聪法

国网晋江市供电公司关于划定 10kV 宝盛线等 4 条电力线路保护区的请示

晋江市工业和信息化局：

根据《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167号）要求，我公司现将 10kV 宝盛线等 4 条电力线路保护区划定申请材料呈报贵局，如无不妥，请予以划定。

附件：1.福建省电力设施保护区划定申请表

2.10kV 宝盛线等 4 条电力线路路径简图

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司

2024 年 12 月 13 日

（联系人：晏岑铎，联系电话：13799502189）

附件 1

福建省电力设施保护区划定申请表
(10kV 宝盛线等 4 条电力线路)


申报时间：2024 年 10 月 25 日

申请单位		国网福建省电力有限公司 晋江市供电公司			产权所在地	晋江市		
经办人		晏岑铎			联系方式	13799502189		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	10kV 宝盛线	2024 年 8 月 01 日	宫前变 10kV 宝盛线 913	10kV 宝盛线 #08 杆	2.56	晋江市内坑镇	地下电力电缆线路地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。
	2	10kV 恒科线	2024 年 8 月 19 日	宫前变 10kV 恒科线 923	10kV 恒科线 宫前支线#25 杆	1.98	晋江市内坑镇	地下电力电缆线路地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。
	3	10kV 梅美线	2024 年 8 月 19 日	宫前变 10kV 梅美线 922	10kV 梅美线 #47 杆	3.17	晋江市内坑镇	地下电力电缆线路地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。
	4	10kV 顺威线	2024 年 8 月 26 日	宫前变 10kV 顺威线 911	10kV 顺威线 #40 杆	4.07	晋江市内坑镇	地下电力电缆线路地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。

申报单位承诺	本公司承诺此申请所涉及的上述电力线路均依法、依规建设和运行，并验收合格后已投入使用，与沿线相邻物权方不存在未解决的问题；本公司所提交的申报材料内容和所附资料均真实、合法、有效；若在保护区范围内发生权益纠纷，由本公司会同属地政府及所有权方依法依规协商解决。以上承诺若有不实，本公司承担由此引起的相关法律责任。  (盖章) 年 月 日 2021007180
镇（街道）意见	

附件 2


1.10 千伏宝盛线电力线路路径简图

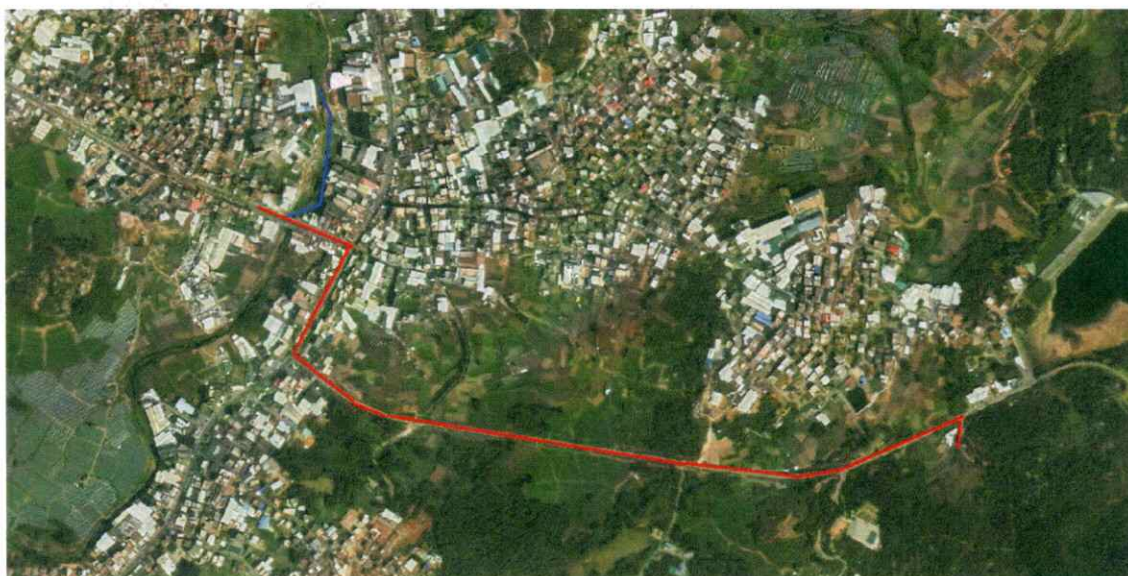

比例尺1:1000

—— 电力线路架空
—— 电力电缆


2.10 千伏恒科线电力线路路径简图

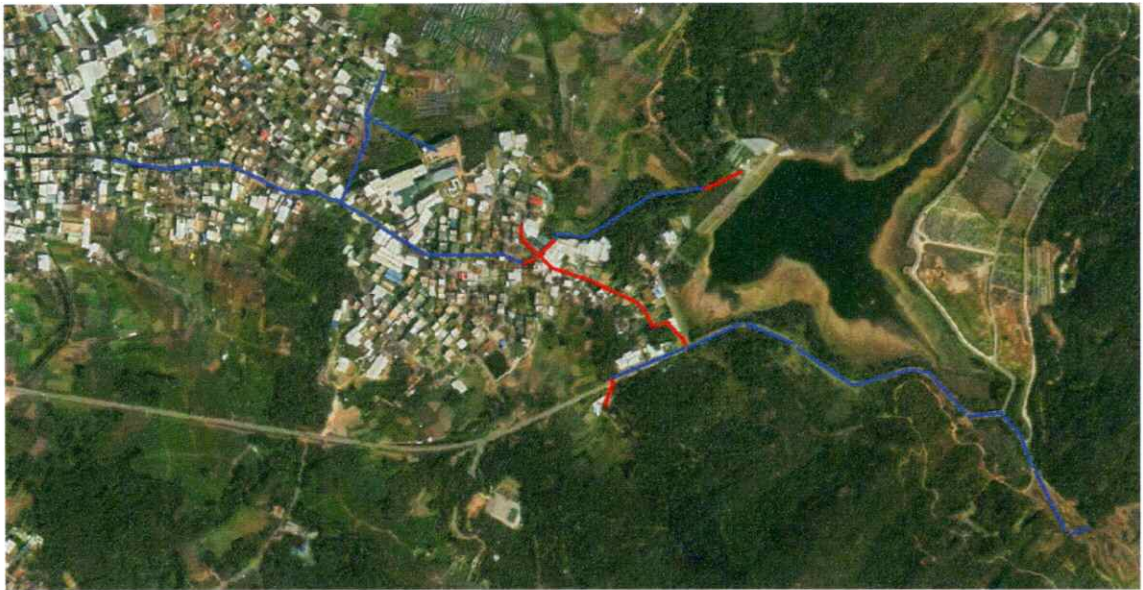

比例尺1:1000

—— 电力线路架空
—— 电力电缆

3.10 千伏梅美线电力线路路径简图

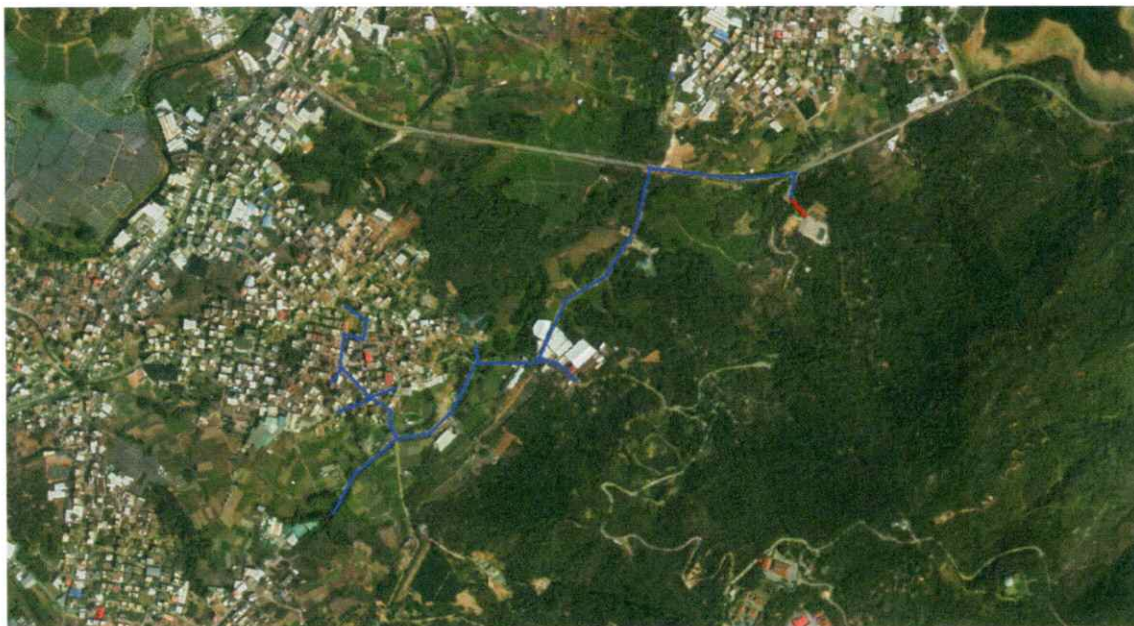

比例尺1:1000

—— 电力线路架空
—— 电力电缆

4.10 千伏顺威线电力线路路径简图



比例尺1:1000

—— 电力线路架空
—— 电力电缆

—— 电力电缆

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司办公室 2024年12月13日印发
