

普通事项

# 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司文件

晋电配电〔2024〕142号

签发人：陈聪法

## 国网晋江市供电公司关于划定10千伏荆明线等 4条电力线路保护区的请示

晋江市工业和信息化局：

根据《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167号）要求，我公司现将10千伏荆明线等4条电力线路保护区划定申请材料呈报贵局，如无不妥，请予以划定。

附件：1.福建省电力设施保护区划定申请表

2.10千伏荆明线等4条电力线路路径简图

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司

2024年12月8日

（联系人：晏岑铎，联系电话：13799502189）

附件 1

福建省电力设施保护区划定申请表  
(10 千伏荆明线等 4 条电力线路)

申报时间：2024 年 10 月 25 日

|          |    |                         |                     |                                      |                          |              |                                            |                                                                            |
|----------|----|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 申请单位     |    | 国网福建省电力有限公司<br>晋江市供电公司  |                     |                                      | 产权<br>所在地                | 晋江市          |                                            |                                                                            |
| 经办人      |    | 晏岑铎                     |                     |                                      | 联系方式                     | 13799502189  |                                            |                                                                            |
| 申报<br>内容 | 序号 | 电压等级（千<br>伏）及电力设<br>施名称 | 投运时间                | 起点位置                                 | 终点位置                     | 线路长度<br>（km） | 所跨行政区域<br>情况                               | 保护区范围                                                                      |
|          | 1  | 10 千伏荆明线                | 2024 年<br>05 月 06 日 | 晋江市新<br>塘街道荆<br>山社区<br>110 千伏<br>荆山变 | 晋江市新塘街<br>道荆明线#16<br>杆   | 6.01         | 晋江市新塘街<br>道荆山社区                            | 地下电力电缆线路地<br>面标注两侧各 0.75 米<br>所形成的两平行线内<br>的区域。架空电力线路<br>导线边线延伸距离为 5<br>米。 |
|          | 2  | 10 千伏永业线                | 2024 年<br>05 月 06 日 | 晋江市新<br>塘街道荆<br>山社区<br>110 千伏<br>荆山变 | 晋江市新塘街<br>道永业线#29<br>杆   | 5.01         | 晋江市新塘街<br>道荆山社区、<br>塘市社区                   | 地下电力电缆线路地<br>面标注两侧各 0.75 米<br>所形成的两平行线内<br>的区域。架空电力线路<br>导线边线延伸距离为 5<br>米。 |
|          | 3  | 10 千伏海信线                | 2024 年<br>05 月 06 日 | 晋江市新<br>塘街道荆<br>山社区<br>110 千伏<br>荆山变 | 晋江市新塘街<br>道海信线#1 环<br>网箱 | 0.5          | 晋江市新塘街<br>道荆山社区                            | 地下电力电缆线路地<br>面标注两侧各 0.75 米<br>所形成的两平行线内<br>的区域。                            |
|          | 4  | 10 千伏康美线                | 2024 年<br>05 月 06 日 | 晋江市新<br>塘街道荆<br>山社区<br>110 千伏<br>荆山变 | 晋江市新塘街<br>道康美线#20<br>塔   | 10.44        | 晋江市新塘街<br>道荆山社区、<br>南塘社区、湖<br>格社区、塘市<br>社区 | 地下电力电缆线路地<br>面标注两侧各 0.75 米<br>所形成的两平行线内<br>的区域。架空电力线路<br>导线边线延伸距离为 5<br>米。 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>申报单位<br/>承诺</p>  | <p>本公司承诺此申请所涉及的上述电力线路均依法、依规建设和运行，并验收合格后已投入使用，与沿线相邻物权方不存在未解决的问题；本公司所提交的申报材料内容和所附资料均真实、合法、有效；若在保护区范围内发生权益纠纷，由本公司会同属地政府及所有权方依法依规协商解决。以上承诺若有不实，本公司承担由此引起的相关法律责任。</p> <div data-bbox="986 369 1279 660">  <p>(盖章)<br/>2024.7.20</p> </div> |
| <p>镇（街道）<br/>意见</p> | <div data-bbox="662 779 1040 1102">  <p>2024.7.20</p> </div>                                                                                                                                                                         |



2.10 千伏永业线电力线路路径简图



电力电缆线路

电力架空线路

比例尺 1:1000

3.10 千伏海信线电力线路路径简图




电力电缆线路

电力架空线路

比例尺 1:1000

4.10 千伏康美线电力线路路径简图

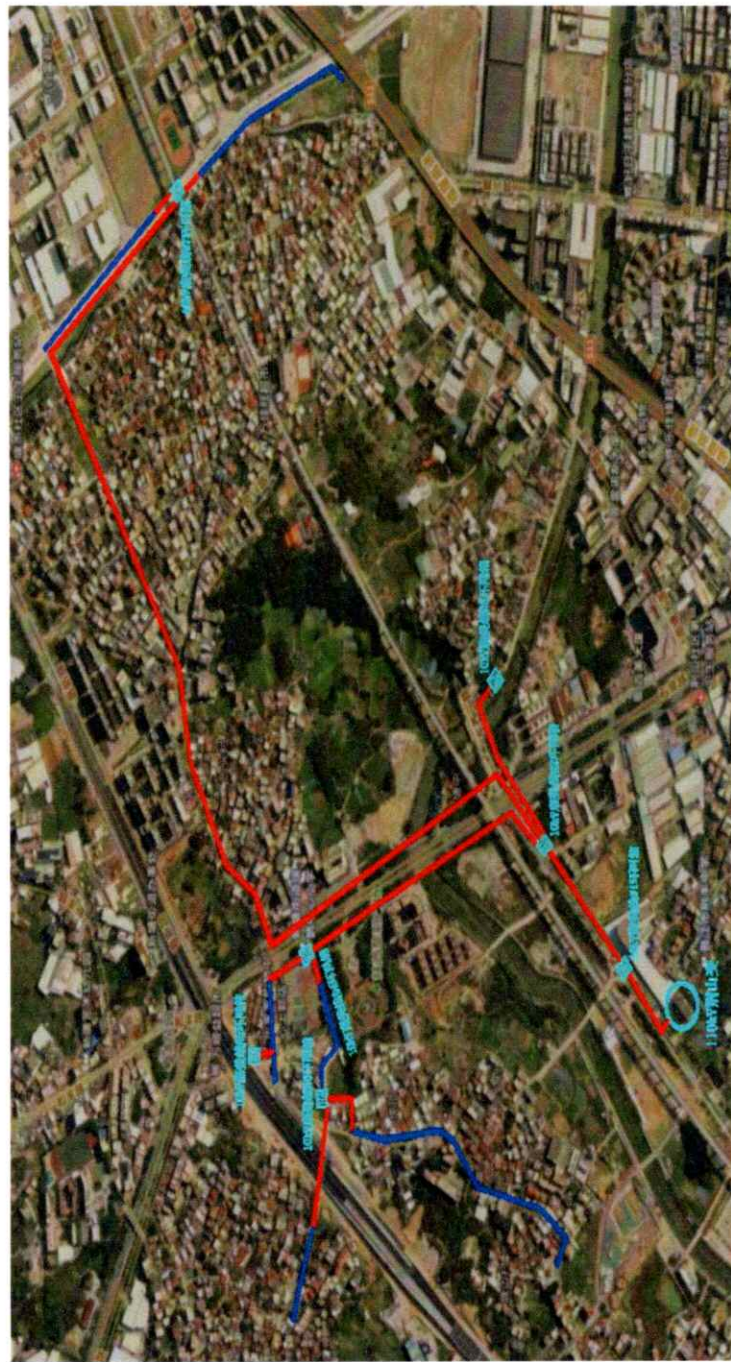

电力电缆线路

电力架空线路

比例尺 1:1000

---

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司办公室 2024年12月10日印发

---