

普通事项

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司文件

晋电配电〔2025〕90号

签发人：陈聪法

国网晋江市供电公司关于划定10千伏西苑Ⅰ回等2条电力线路保护区的请示

晋江市工业和信息化局：

根据《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167号）要求，我公司现将10千伏西苑Ⅰ回等2条电力线路保护区划定申请材料呈报贵局，如无不妥，请予以划定。

附件：1.福建省电力设施保护区划定申请表

2.10千伏西苑Ⅰ回等2条电力线路路径简图

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司

2025年8月15日

（联系人：吴少墉，联系电话：15060959000）

附件 1

福建省电力设施保护区划定申请表

(10 千伏西苑 I 回等 2 条线路)

申报时间：2025 年 6 月 30 日

申请单位		国网福建省电力有限公司 晋江市供电公司			产权 所在地		晋江市	
经办人		蔡长行			联系方式		15980066068	
申 报 内 容	序号	电压等级（千 伏）及电力设 施名称	投运时间	起点位 置	终点位置	线路长 度 (km)	所跨行政 区域情况	保护区范围
	1	10 千伏 西苑 I 回	2024 年 10 月	罗山街 道梧垵 社区 110 千伏英 塘变	永 和 镇 西 堡 新苑开闭所	2.9	晋江市永和 镇	地下电力电缆 线路地面标注两侧 各 0.75 米所形成的 两平行线内的区域。
	2	10 千伏 西苑 II 回	2024 年 10 月	新塘街 道荆山 社区 110 千伏荆 山变	永 和 镇 西 堡 新苑开闭所	3.7	晋江市永和 镇	地下电力电缆 线路地面标注两侧 各 0.75 米所形成的 两平行线内的区域。
申报 单位 承诺		本公司承诺此申请所涉及的上述电力线路均依法、依规建设和运行，并验收合格后已投入使用，与沿线相邻物权方不存在未解决的问题；本公司所提交的申报材料内容和所附资料均真实、合法、有效；若在保护区范围内发生权益纠纷，由本公司会同属地政府及所有权方依法依规协商解决。以上承诺若有不实，本公司承担由此引起的相关法律责任。 35058210075(盖章) 年 月 日						
镇（街道） 意见		同登 徐崇斌						

附件 2


1.10 千伏西苑 I 回电力线路路径简图



电力电缆线路

比例尺 1:1000

2.10 千伏西苑Ⅱ回电力线路路径简图

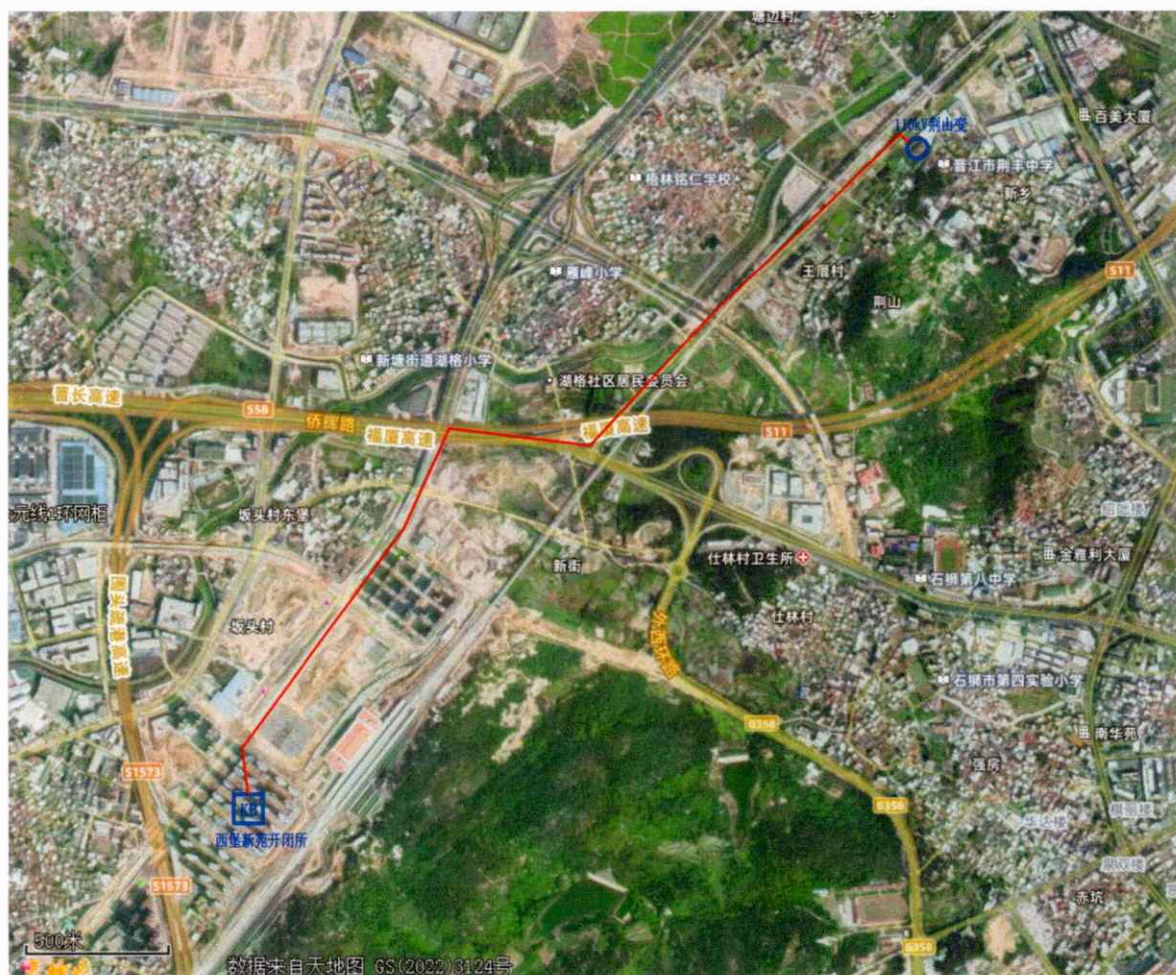

—— 电力电缆线路

比例尺 1:1000

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司办公室 2025 年 8 月 15 日印发
