

普通事项

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司文件

晋电配电〔2025〕87号

签发人：陈聪法

国网晋江市供电公司关于划定10千伏和丰线等 4条电力线路保护区的请示

晋江市工业和信息化局：

根据《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167号）要求，我公司现将10千伏和丰线等4条电力线路保护区划定申请材料呈报贵局，如无不妥，请予以划定。

附件：1.福建省电力设施保护区划定申请表

2.10千伏和丰线等4条线路路径简图

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司

2025年8月14日

（联系人：吴少壖，联系电话：15060959000）

附件 1

福建省电力设施保护区划定申请表

申请单位		国网福建省电力有限公司 晋江市供电公司			产权 所在地		晋江市	
经办人		蔡长行			联系方式		15980066068	
申 报 内 容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	10 千伏和丰线	2024 年 12 月 06 日	青阳街道 110 千伏莲屿变	陈埭镇宫口村和丰线#3 环网柜	6.01	晋江市陈埭镇	地下电力电缆线路 地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。架空电力线路导线边线延伸距离为 5 米。
	2	10 千伏西港线	2024 年 11 月 14 日	陈埭镇 110 千伏鹏头变	陈埭镇岸兜村西港线#2 环网柜	5.01	晋江市陈埭镇	地下电力电缆线路 地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。架空电力线路导线边线延伸距离为 5 米。
	3	10 千伏群兴线	2025 年 01 月 09 日	陈埭镇 110 千伏鹏头变	陈埭镇岸兜村群兴线#4 环网柜	2.6	晋江市陈埭镇	地下电力电缆线路 地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。

4	10 千伏聚书线	2025 年 01 月 08 日	陈埭镇 110 千伏 鹏头变	陈埭镇岸兜 村聚书线#3 环网柜	2.78	晋江市陈埭镇	地下电力电缆线路 地面标注两侧各 0.75 米所形成的两 平行线内的区域。架 空电力线路导线边 线延伸距离为 5 米。
申报 单位 承诺	本公司承诺此申请所涉及的上述电力线路均依法、依规建设和运行，并验收合格后已投入使用，与沿线相邻物权方不存在未解决的问题；本公司所提交的申报材料内容和所附资料均真实、合法、有效；若在保护区范围内发生权益纠纷，由本公司会同属地政府及所有权方依法依规协商解决。以上承诺若有不实，本公司承担由此引起的相关法律责任。 (盖章) 3506 年 10 月 18 日						
镇（街道） 意见	 2025/10/18						

附件 2

1.10 千伏和丰线电力线路路径简图



比例尺1:6600

电力线路架空



电力电缆



2.10 千伏西港线电力线路路径简图



比例尺1:6600

电力线路架空

电力电缆

3.10 千伏群兴线电力线路路径简图




比例尺1:6600

电力线路架空

电力电缆

4.10 千伏聚书线电力线路路径简图

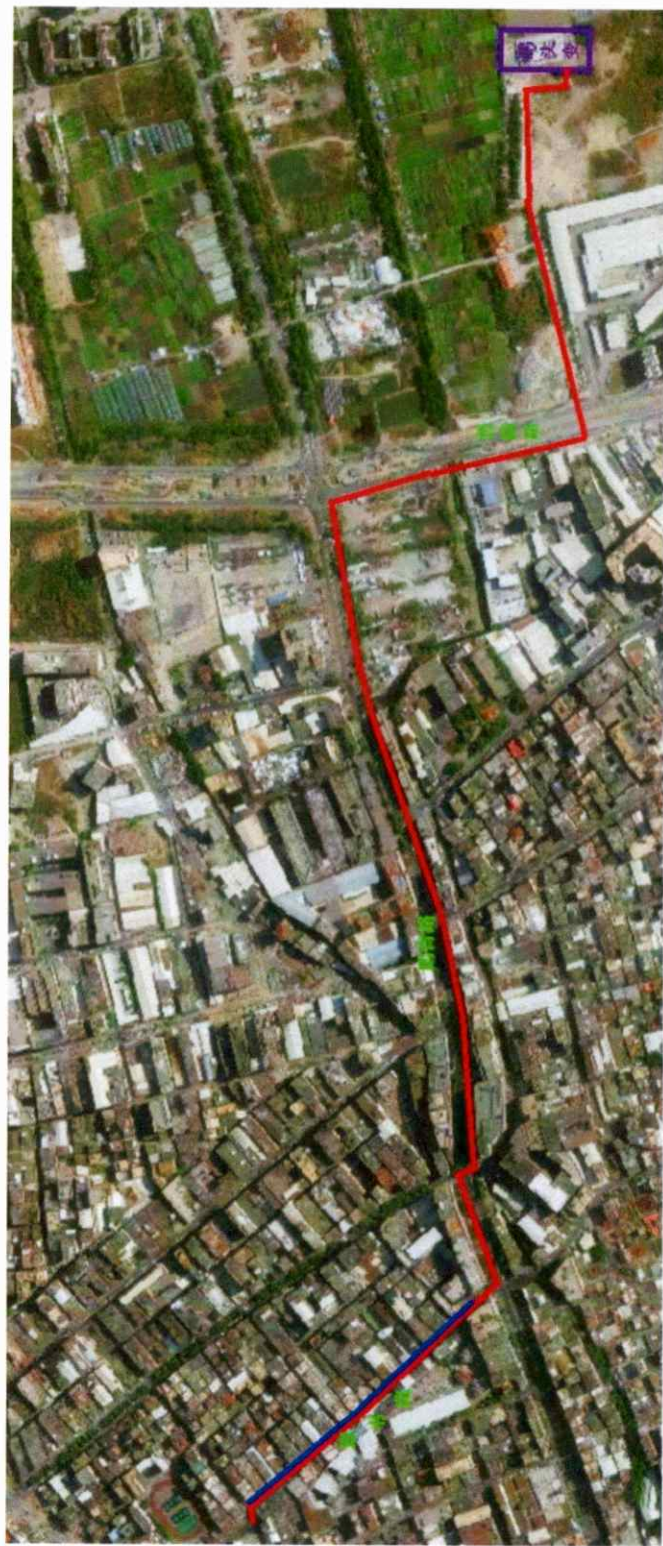

抄送：。

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司办公室 2025 年 8 月 14 日印发