

普通事项

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司文件

晋电配电〔2025〕89号

签发人：陈聪法

国网晋江市供电公司关于划定10千伏内山尾线等5条电力线路保护区的请示

晋江市工业和信息化局：

根据《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167号）要求，我公司现将关于划定10千伏内山尾线等5条电力线路保护区划定申请材料呈报贵局，如无不妥，请予以划定。

附件：1.福建省电力设施保护区划定申请表

2.10千伏内山尾线等5条线路路径简图

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司

2025年8月15日

（联系人：吴少壖，联系电话：15060959000）

附件 1


福建省电力设施保护区划定申请表

申请单位		国网福建省电力有限公司 晋江市供电公司			产权 所在地		晋江市	
经办人		蔡长行			联系方式		15980066068	
申 报 内 容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	10 千伏内山尾线	2025 年 01 月 06 日	晋江市内坑镇 110kV 宫前变	晋江市内坑镇 10kV 内山尾线合兴支线#03 杆	9.02	晋江市内坑镇宫前村、内山尾村	地下电力电缆线路地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。架空电力线路导线边线延伸距离为 5 米。
	2	10 千伏祥发线	2024 年 12 月 27 日	晋江市磁灶镇 220kV 后坑变	晋江市内坑镇 10kV 祥发线#06 杆	6.4	晋江市内坑镇后坑村、长埔村	地下电力电缆线路地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。
	3	10 千伏卓翔线	2024 年 12 月 27 日	晋江市磁灶镇 220kV 后坑变	晋江市内坑镇 10kV 卓翔线#03 杆	5.74	晋江市内坑镇后坑村、长埔村	地下电力电缆线路地面标注两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。

4	10 千伏汉古 线	2024 年 12 月 26 日	晋江市 磁灶镇 220kV 后 坑变	晋江市内坑 镇 10kV 汉古 线#03 塔	6.3	晋江市内坑 镇后坑村、长 埔村	地下电力电缆线路 地面标注两侧各 0.75 米所形成的两 平行线内的区域。架 空电力线路导线边 线延伸距离为 5 米。
5	10 千伏昆鹏 线	2024 年 11 月 28 日	晋江市 磁灶镇 220kV 后 坑变	晋江市内坑 镇 10kV 昆鹏 线佑特支线 #05 塔	6.49	晋江市内坑 镇后坑村、长 埔村	地下电力电缆线路 地面标注两侧各 0.75 米所形成的两 平行线内的区域。架 空电力线路导线边 线延伸距离为 5 米。
申报 单位 承诺	本公司承诺此申请所涉及的上述电力线路均依法、依规建设和运行，并验收合格后已投入使用，与沿线相邻物权方不存在未解决的问题；本公司所提交的申报材料内容和所附资料均真实、合法、有效；若在保护区范围内发生权益纠纷，由本公司会同属地政府及所有权方依法依规协商解决。以上承诺若有不实，本公司承担由此引起的相关法律责任。 (盖章) 3505824076180 年 月 日						
镇（街道） 意见	同意申请 晋江市内坑镇人民政府 2025.9.17						

附件 2

1.10 千伏内山尾线电力线路路径简图

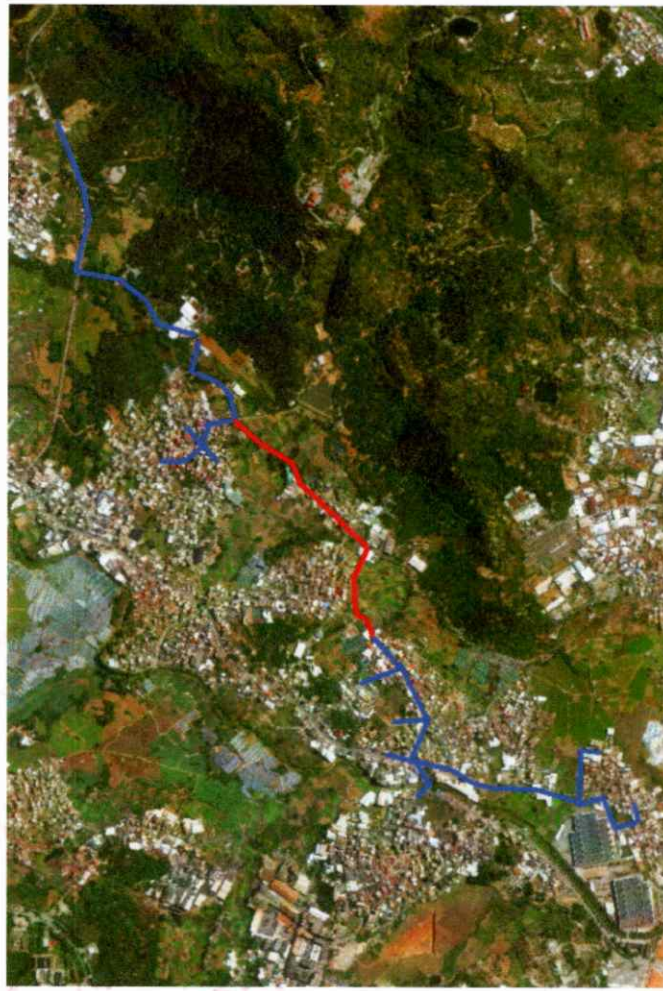

— 电力电缆线路

— 电力架空线路

比例尺 1:1000

2.10 千伏祥发线电力线路路径简图



电力电缆线路

电力架空线路

比例尺 1:1000

3.10 千伏卓翔线电力线路路径简图




电力电缆线路

电力架空线路

比例尺 1:1000

4.10 千伏汉古线电力线路路径简图

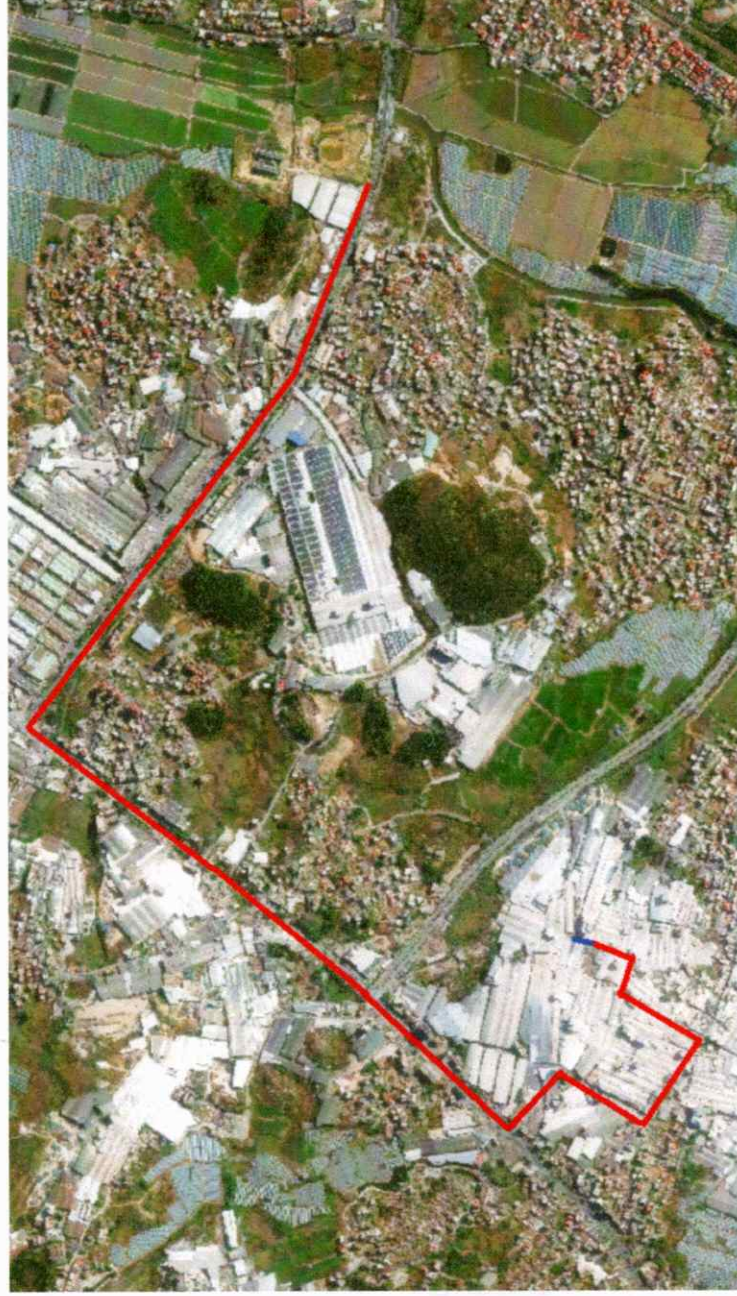

电力电缆线路

电力架空线路

比例尺 1:1000

5.10 千伏昆鹏线电力线路路径简图



电力电缆线路

电力架空线路

比例尺 1:1000

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司办公室 2025 年 8 月 15 日印发
